


## I A levegő-/égéstermék-elvezető rendszer végdarabjainak pozicionálása során betartandó minimális távolságok

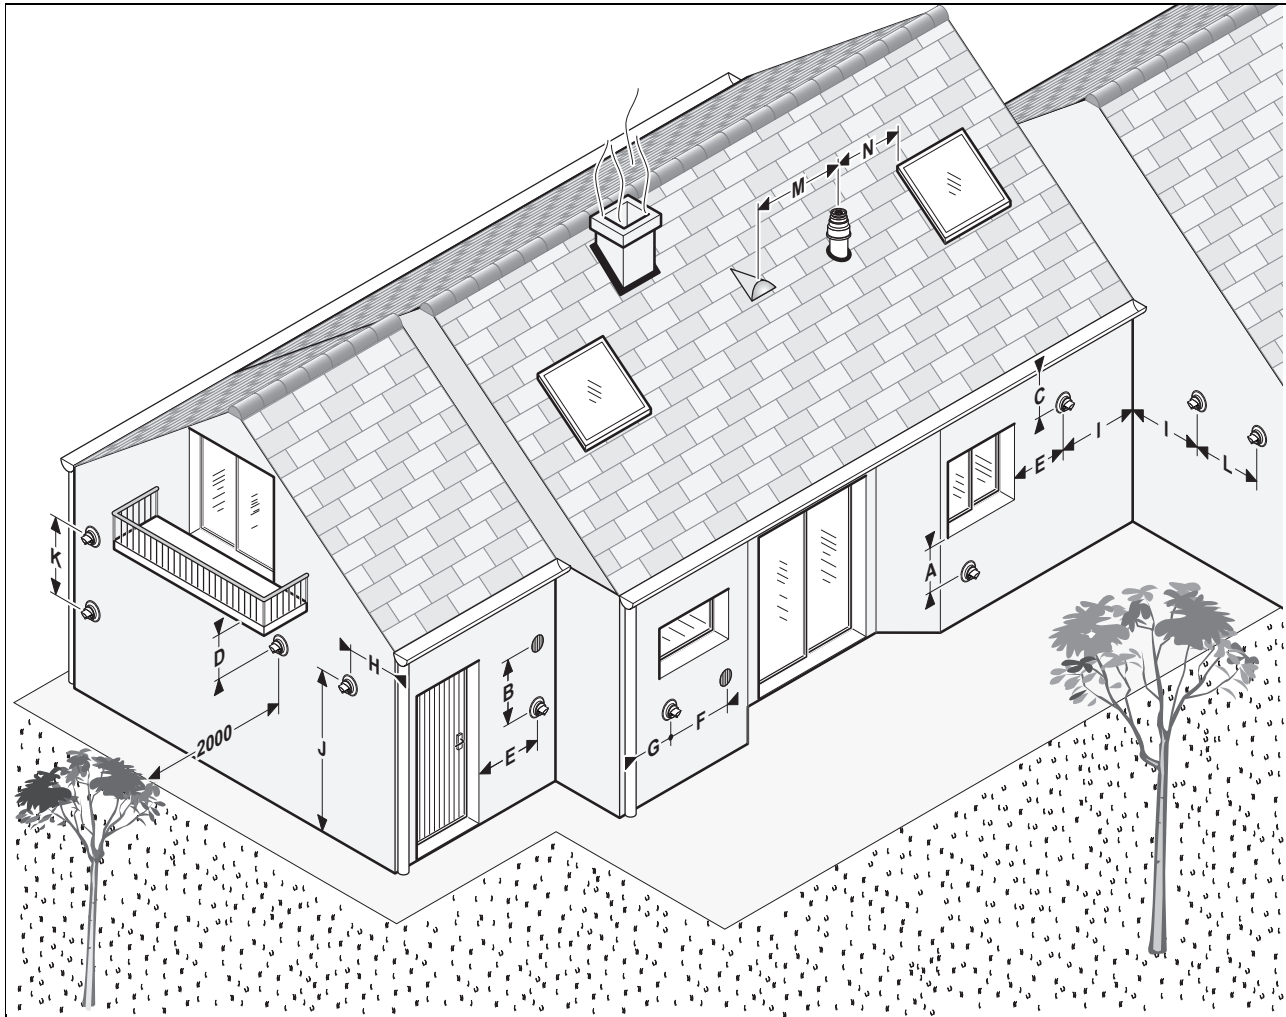

Jelmagyarázat pontja	A levegő-/égéstermék-elvezető rendszer végpontjainak pozicionálása	Minimális távolság
A	Ablak alatt	600 mm
B	Levegőkilépés alatt	600 mm
C	Ereszcsatorna alatt	300 mm
D	Erkély alatt	300 mm
E	Szomszédos ablak	400 mm
F	Szomszédos levegőkilépés	600 mm
G	Függőleges vagy vízszintes elvezetőcsövek	600 mm
H	Épületsarok	300 mm
I	Épület belső sarok	1 000 mm
J	Padló vagy másik emelet	1 800 mm
K	2 függőleges végdarab között	1 500 mm
L	2 vízszintes végdarab között	600 mm
M	Szomszédos levegőkilépés	600 mm
N	Szomszédos tetőablak	400 mm